勝央町雨水出水浸水想定区域図（想定最大規模降雨）

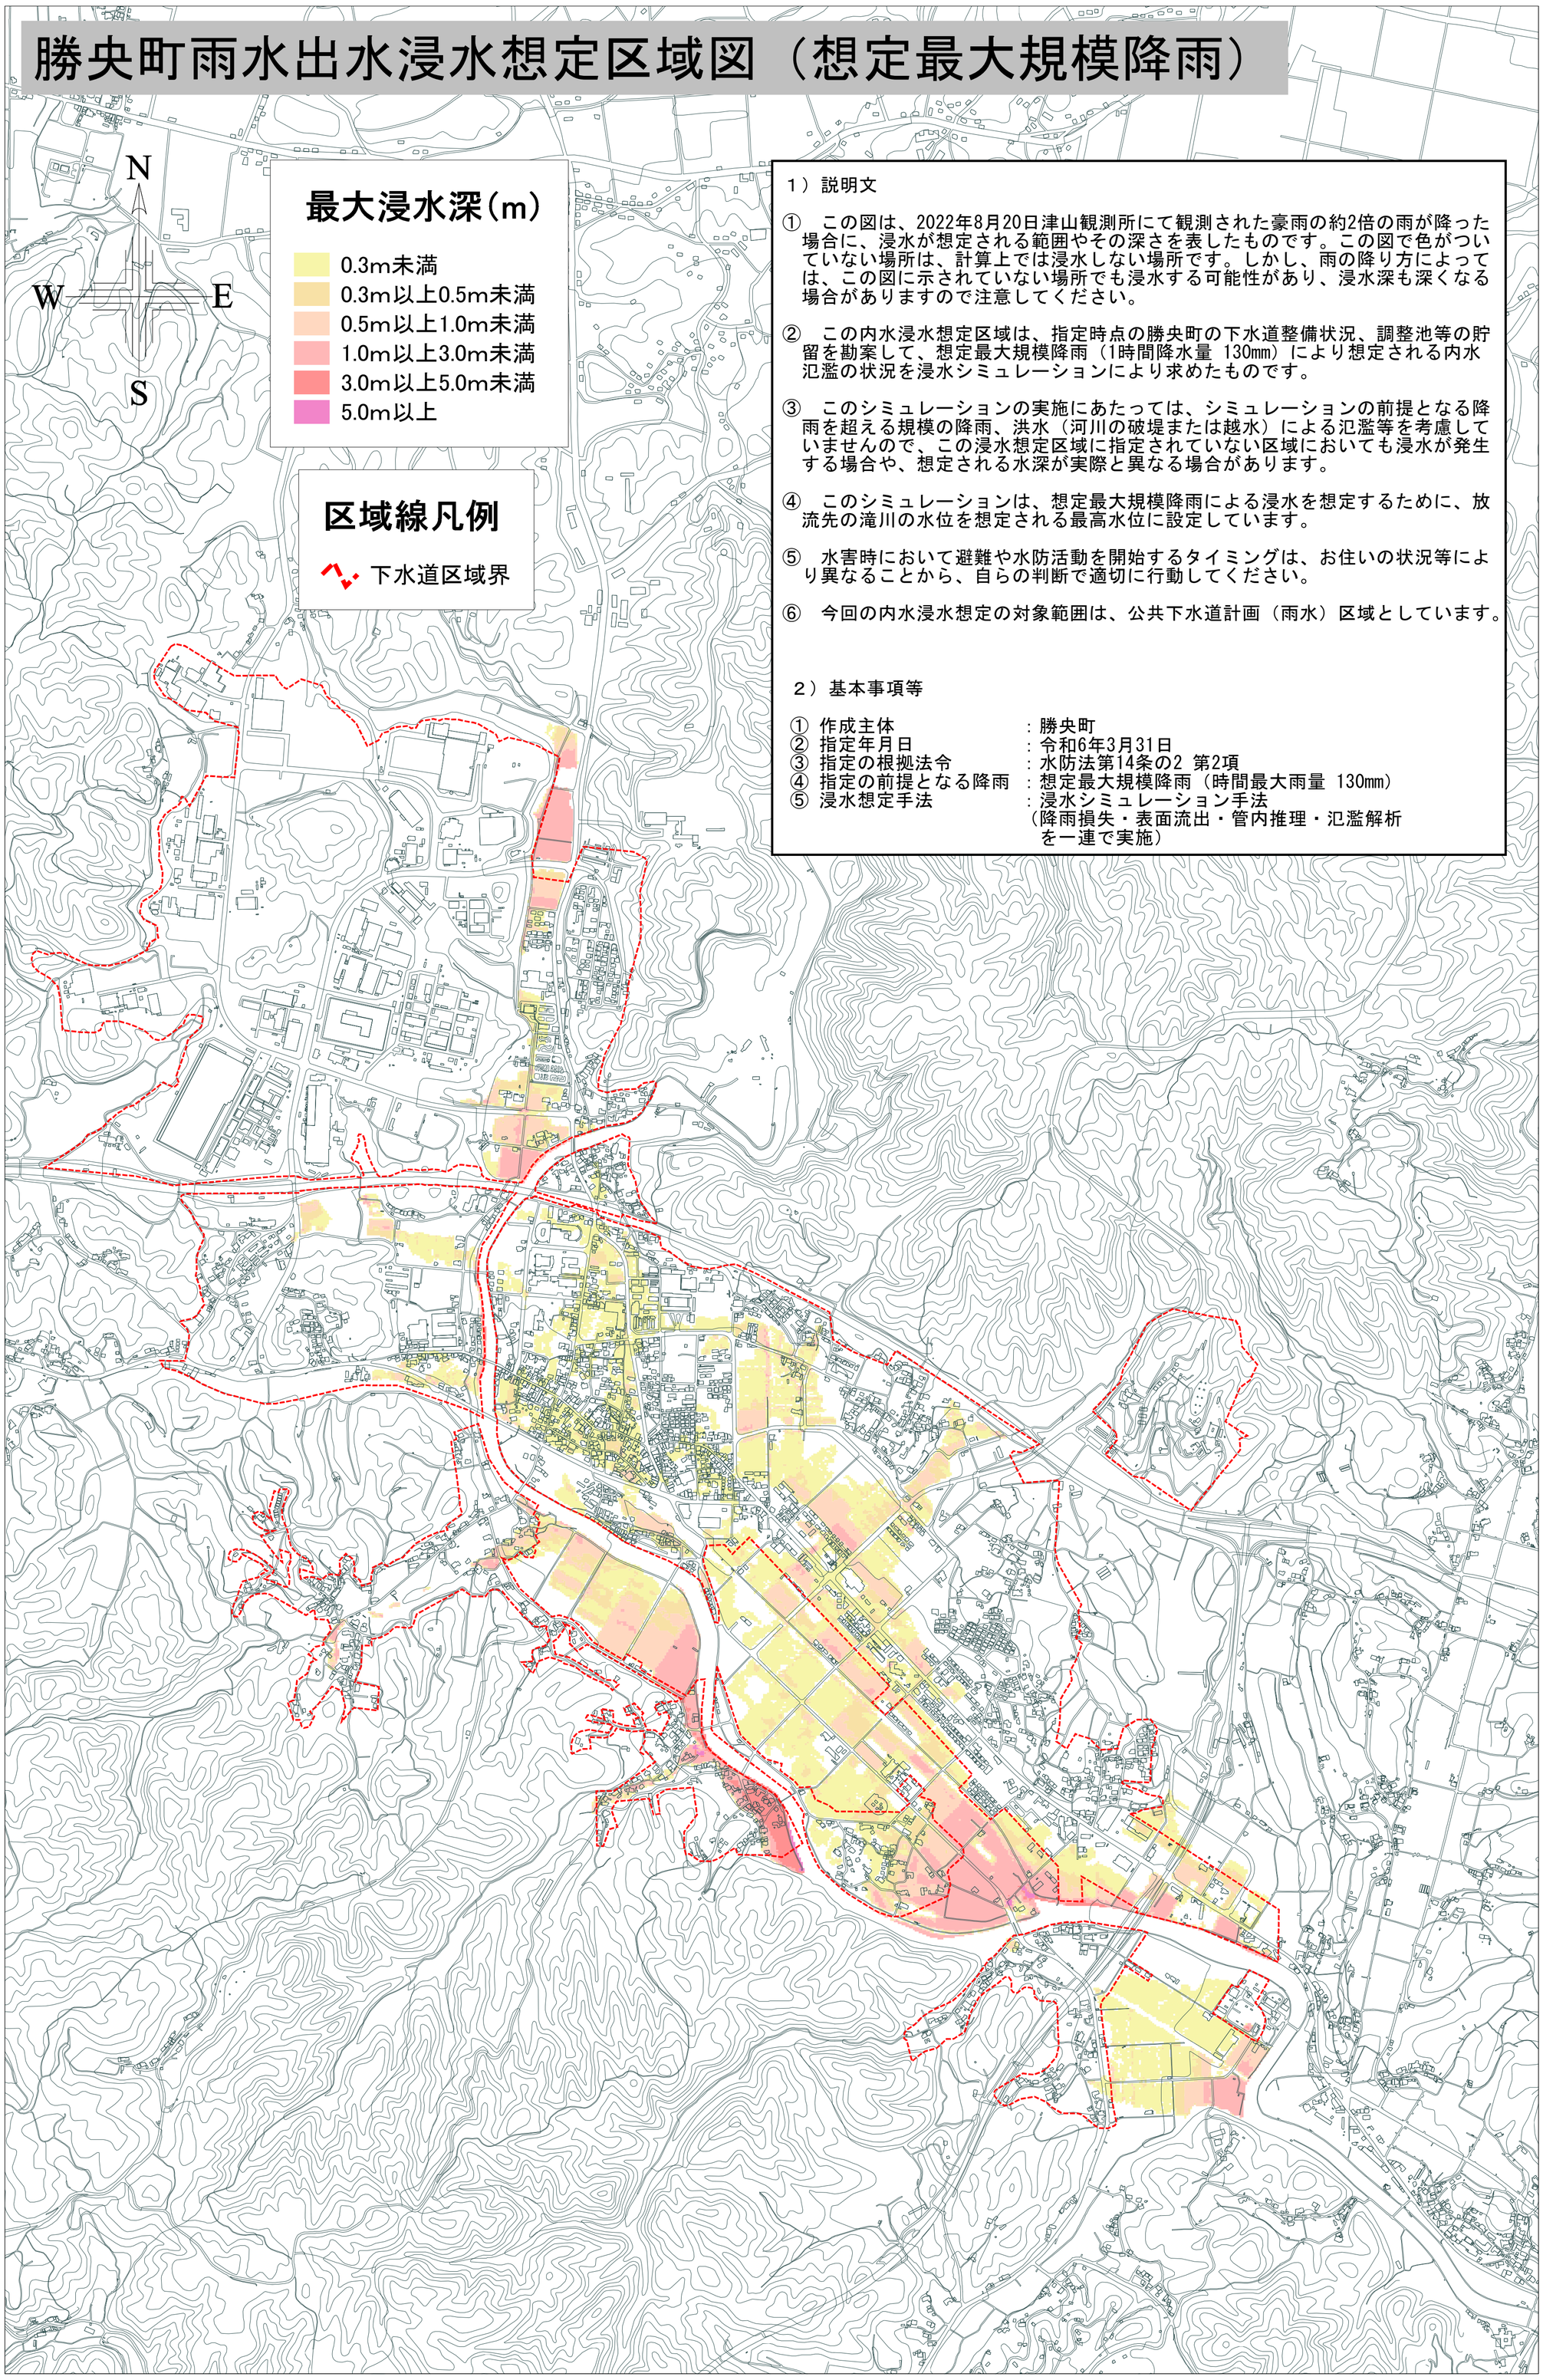

１）説明文

① この図は、2022年8月20日津山観測所にて観測された豪雨の約2倍の雨が降った場合に、浸水が想定される範囲やその深さを表したものです。この図で色がついていない場所は、計算上では浸水しない場所です。しかし、雨の降り方によっては、この図に示されていない場所でも浸水する可能性があり、浸水深も深くなる場合がありますので注意してください。

② この内水浸水想定区域は、指定時点の勝央町の下水道整備状況、調整池等の貯留を勘案して、想定最大規模降雨（1時間降水量 130mm）により想定される内水氾濫の状況を浸水シミュレーションにより求めたものです。

③ このシミュレーションの実施にあたっては、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、洪水（河川の破堤または越水）による氾濫等を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際と異なる場合があります。

④ このシミュレーションは、想定最大規模降雨による浸水を想定するために、放流先の滝川の水位を想定される最高水位に設定しています。

⑤ 水害時において避難や水防活動を開始するタイミングは、お住いの状況等により異なることから、自らの判断で適切に行動してください。

⑥ 今回の内水浸水想定の対象範囲は、公共下水道計画（雨水）区域としています。

２）基本事項等

① 作成主体 ：勝央町
② 指定年月日 ：令和6年3月31日
③ 指定の根拠法令 ：水防法第14条の2 第2項
④ 指定の前提となる降雨 ：想定最大規模降雨（時間最大雨量 130mm）
⑤ 浸水想定手法 ：浸水シミュレーション手法
（降雨損失・表面流出・管内推理・氾濫解析
を一連で実施）